



Открытое акционерное общество  
«Тепловые сети»  
(ОАО ТС)

Лесная ул., 9а, г. Северск,  
Томская область, 636071, а/я 269  
тел./факс (3823) 54-63-15  
<http://teploseti-seversk.ru/>  
E-mail: [teploseti@seversk.tomsknet.ru](mailto:teploseti@seversk.tomsknet.ru)  
ОКПО 12437943, ОГРН1067024010536  
ИНН/КПП 7024024860/702401001

03.06.2020 № 23

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ОАО ТС

  
А.В. Атаманчук  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение к тепловым сетям централизованного теплоснабжения

Потребитель: Многоэтажные жилые дома (4 шт.) согласно проекта планировки участка №3, ул. Солнечная, по запросу Комитета Архитектуры и Градостроительства Администрации ЗАТО Северск (взамен ТУ №39 от 22.06.2017).

Район: квартал 15а.

Действительно: 5 лет со дня выдачи.

### Требования на подключение к тепловым сетям

1. Присоединение возможно к магистрали: 2 Южная
2. Точка присоединения: Т.К. 2/15
3. Давление в падающем трубопроводе в точке присоединения, кгс/кв.см: 6,0
4. Давление в обратном трубопроводе в точке присоединения, кгс/кв.см: 5,4
5. Статическое давление, кгс/кв.см: 5,5
6. Максимально возможное давление в падающем и обратном трубопроводе, кгс/кв.см: 16,0
7. Минимально возможное давление в обратном трубопроводе, кгс/кв.см: 2,0
8. Разрешенный максимум теплопотребления, Ккал/час: 3167500  
в т.ч. на отопление: 1643 000  
на вентиляцию: -  
на ГВС: 1524 500
9. Прочие условия присоединения: не требуются
10. Система горячего водоснабжения должна быть присоединена к тепловой сети по закрытой системе.

/Начальник ПТО



А.А. Королев

Виза:


Начальник участка по эксплуатации тепловых сетей



А.Н. Иванов

Согласовано:

Начальник службы по работе на розничных рынках филиала АО «ОТЭК» в г. Северск

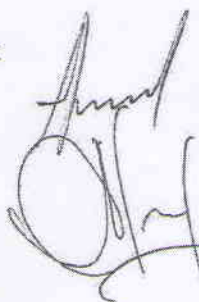

Е.Ю. Мартынов

И.о. директора филиала  
АО «ОТЭК» в г. Северск

А.Н. Воробьев

Нестеренко Олег Николаевич  
Инженер ПТО  
8(382-3)54-33-59

